


四国電力からビニールなどの飛散防止のお願い!!

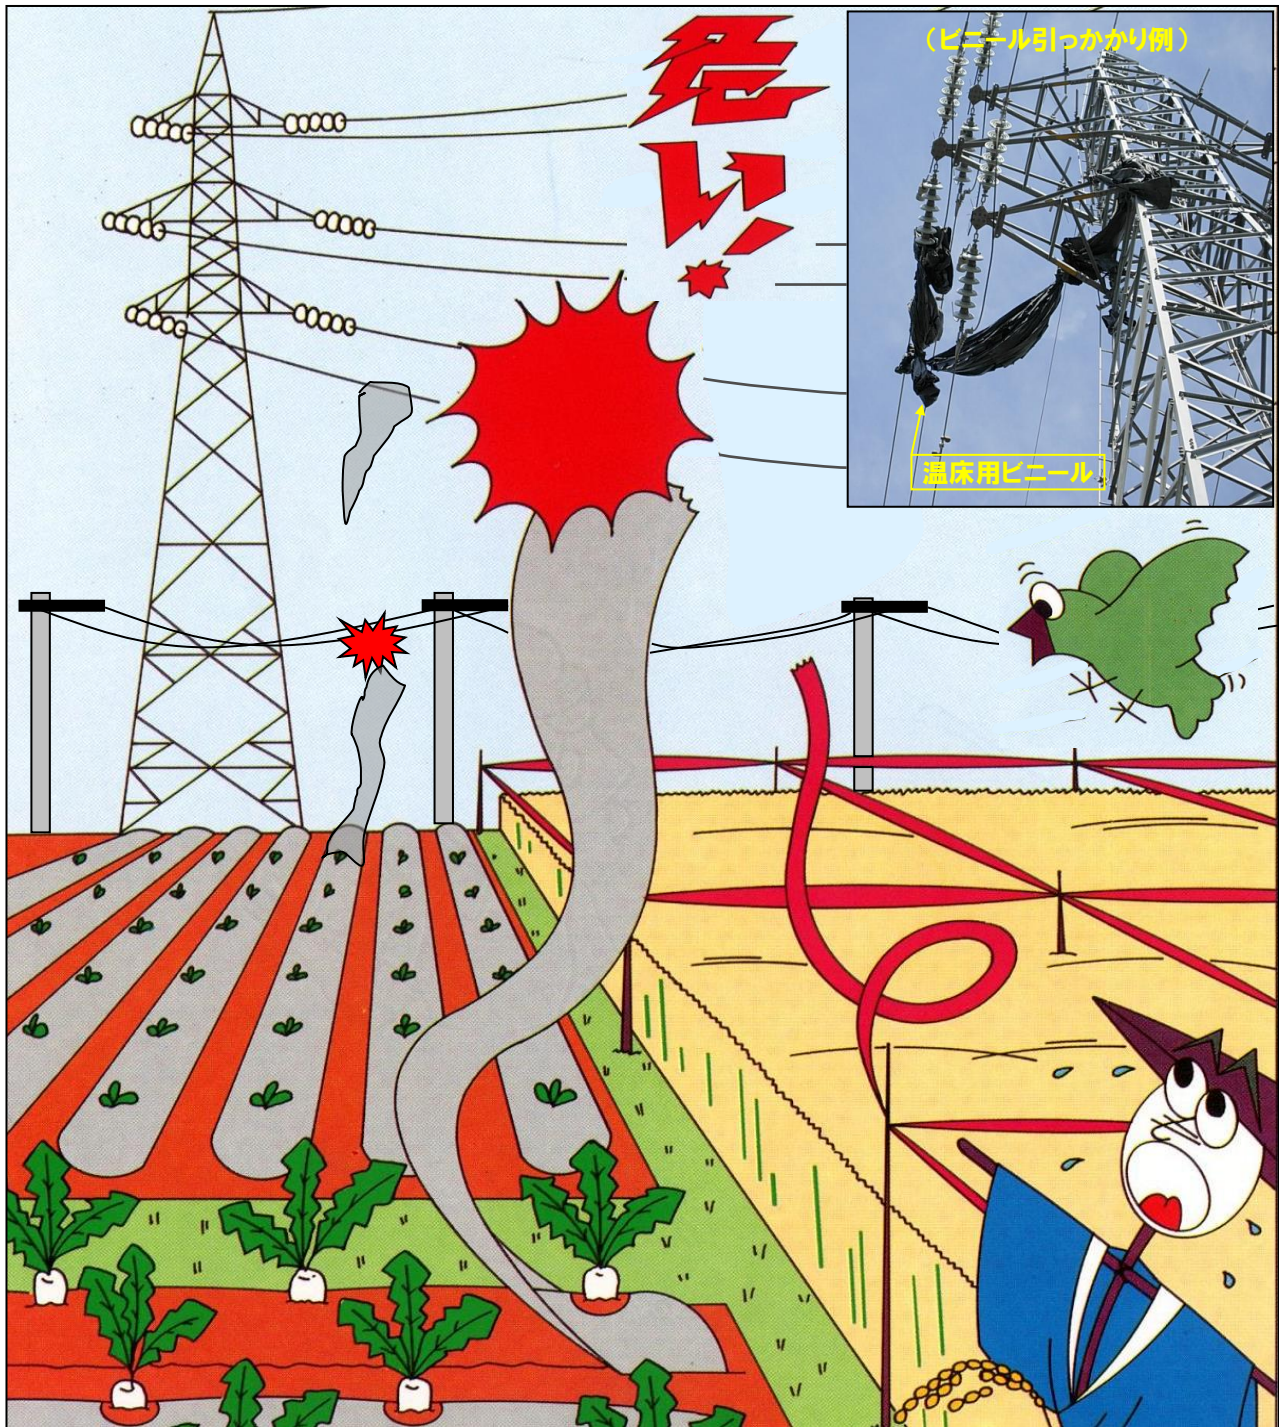

- ・「温床用のビニール」や「すずめおどしテープ」などが風で舞い上がり、近くの**電線にかかると大変危険**です。特に、使用済みで仮置き状態のビニール等が飛ばされ、電線にかかる事がよくありますので、注意していただきますようお願いいたします。
- ・万一電線にかかった(又はかかったのを発見した)ときは、**絶対さわらないで**、下記の当社事業所に**速やかにご連絡下さい**。

(仁淀川より東側の連絡先)

四国電力(株) 高知送電センター
〒780-0051
高知市愛宕町3丁目11-10
TEL (088) 875-7002
フーダヤル 0120-410-286

(仁淀川より西側の連絡先)

四国電力(株) 窪川送電センター
〒786-0012
高岡郡四万十町北琴平町2-34
TEL (0880) 22-1615
フーダヤル 0120-410-388